


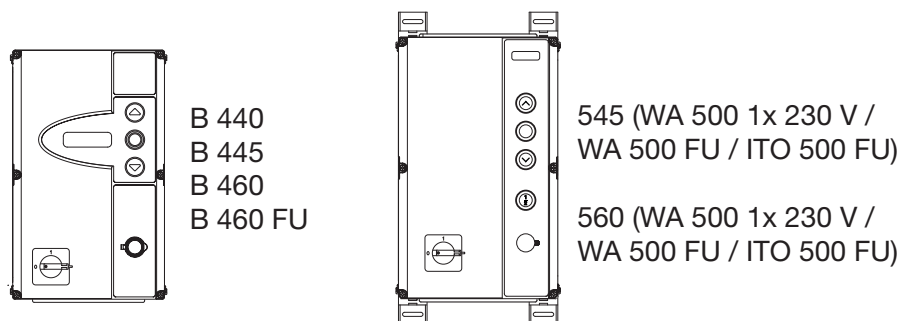


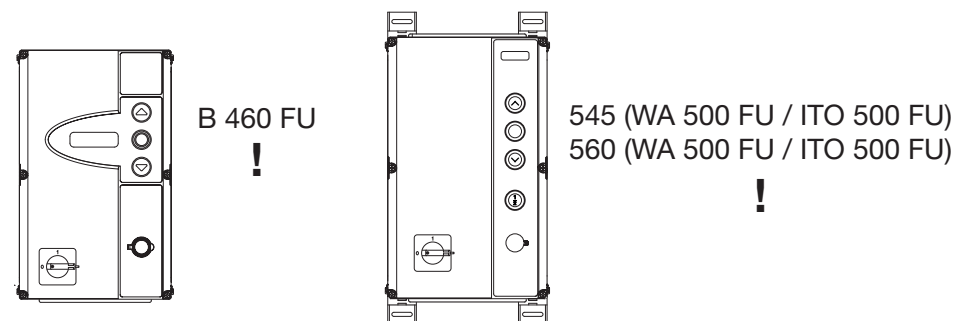

50 Hz

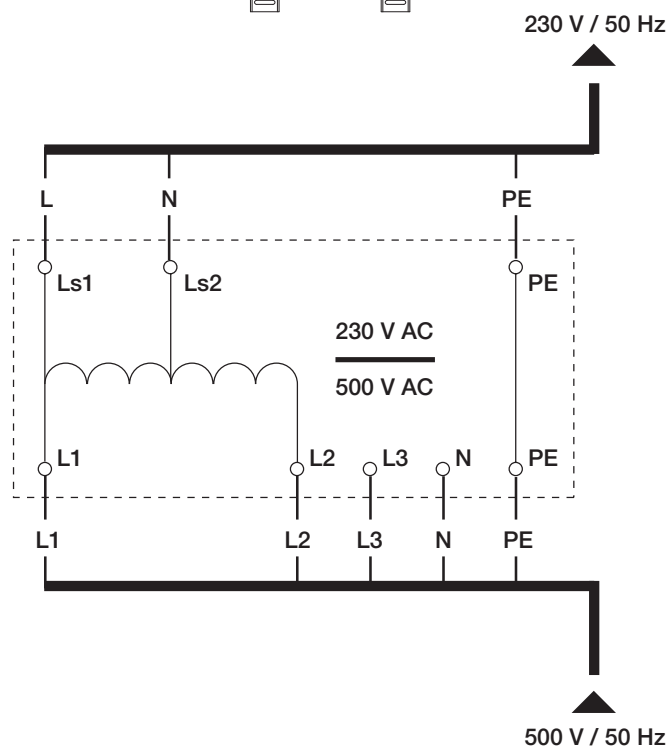

60 Hz

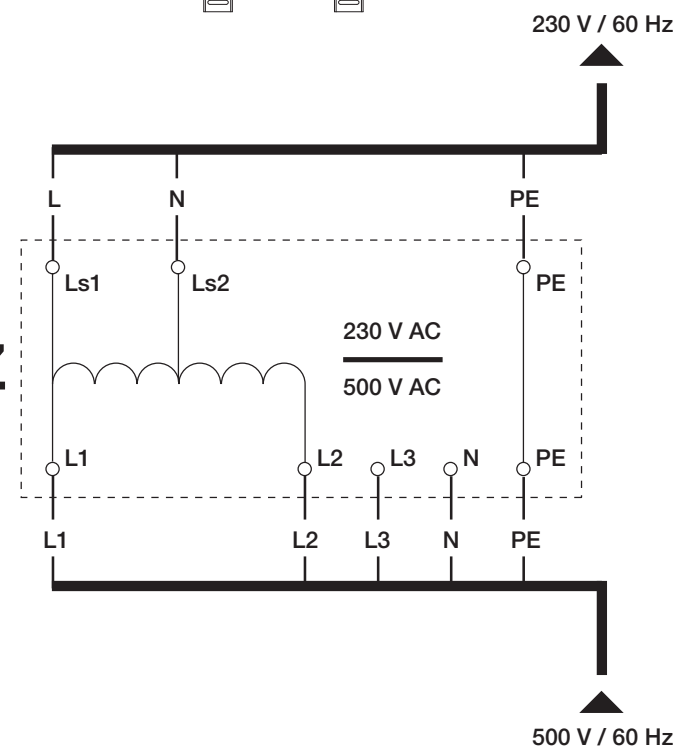

DE Bei ortsfestem Netzanschluss muss eine allpolige Netztrenneinrichtung mit entsprechender Vorsicherung vorgesehen werden.

EN If permanently connected to the mains, a mains isolator switch with corresponding pre-fuse must be installed.

FR En cas de raccordement fixe au réseau, doit être équipée d'un disjoncteur sur tous les pôles avec coupe-circuit correspondant.

NL Bij een vast opgestelde netaansluiting moet een alpolige netscheidingsinrichting met passende beveiliging voorzien worden.

IT In caso di collegamento fisso alla rete, il comando deve essere dotato di un dispositivo di sezionamento dalla rete onnipolare con apposito salvavita ,a monte'.

ES En caso de conexión estacionaria a la red, se debe prever un dispositivo de desconexión de la red de todos los polos con su correspondiente protección antepuesta.

PT Em caso de ligação fixa à rede, deve ser previsto um sistema de corte da rede com o respectivo fusível de entrada.



TR30E104-A / 06.2021