


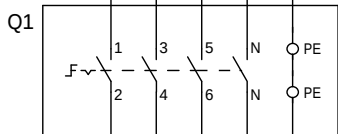
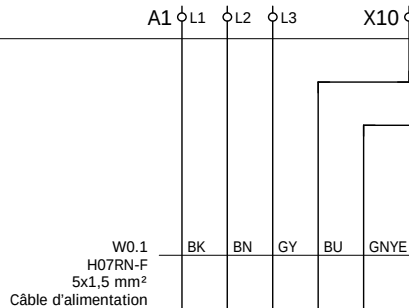
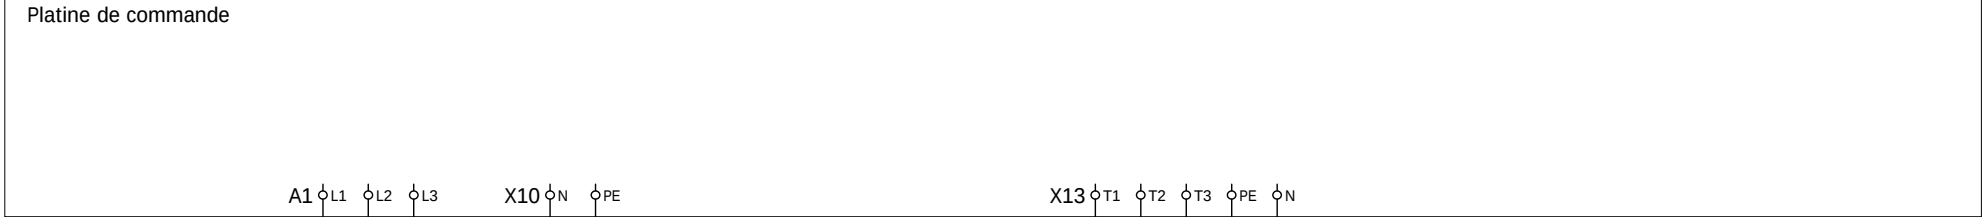


Le raccordement doit être effectué par un électricien agréé. Les conditions de raccordement techniques, les compléments du EVU responsable ainsi que les dispositions VDE doivent être observées


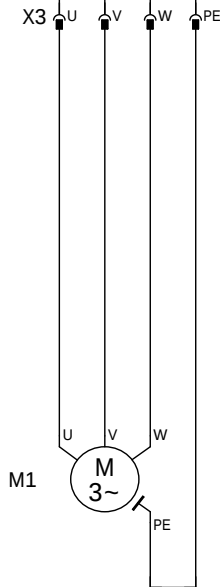


Alimentation secteur
230/400V / 50Hz


Câble d'alimentation : 5x2,5 mm²
protection par fusible : 10 A temporisé

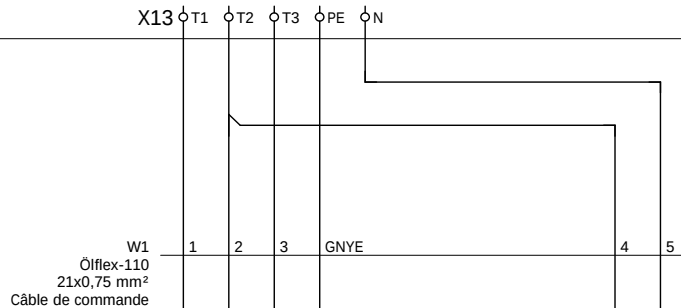

Motorisation





WY1
Bremsse
2x0,5 mm²
Frein




Frein

			Date	19.09.2014	AKE V 9012 L Stacking				Alimentation secteur			=	+
			Bearb.	TW								Gesamt	Blatt
			Gepr.	19.09.2014 TW								18	3
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H14-80				

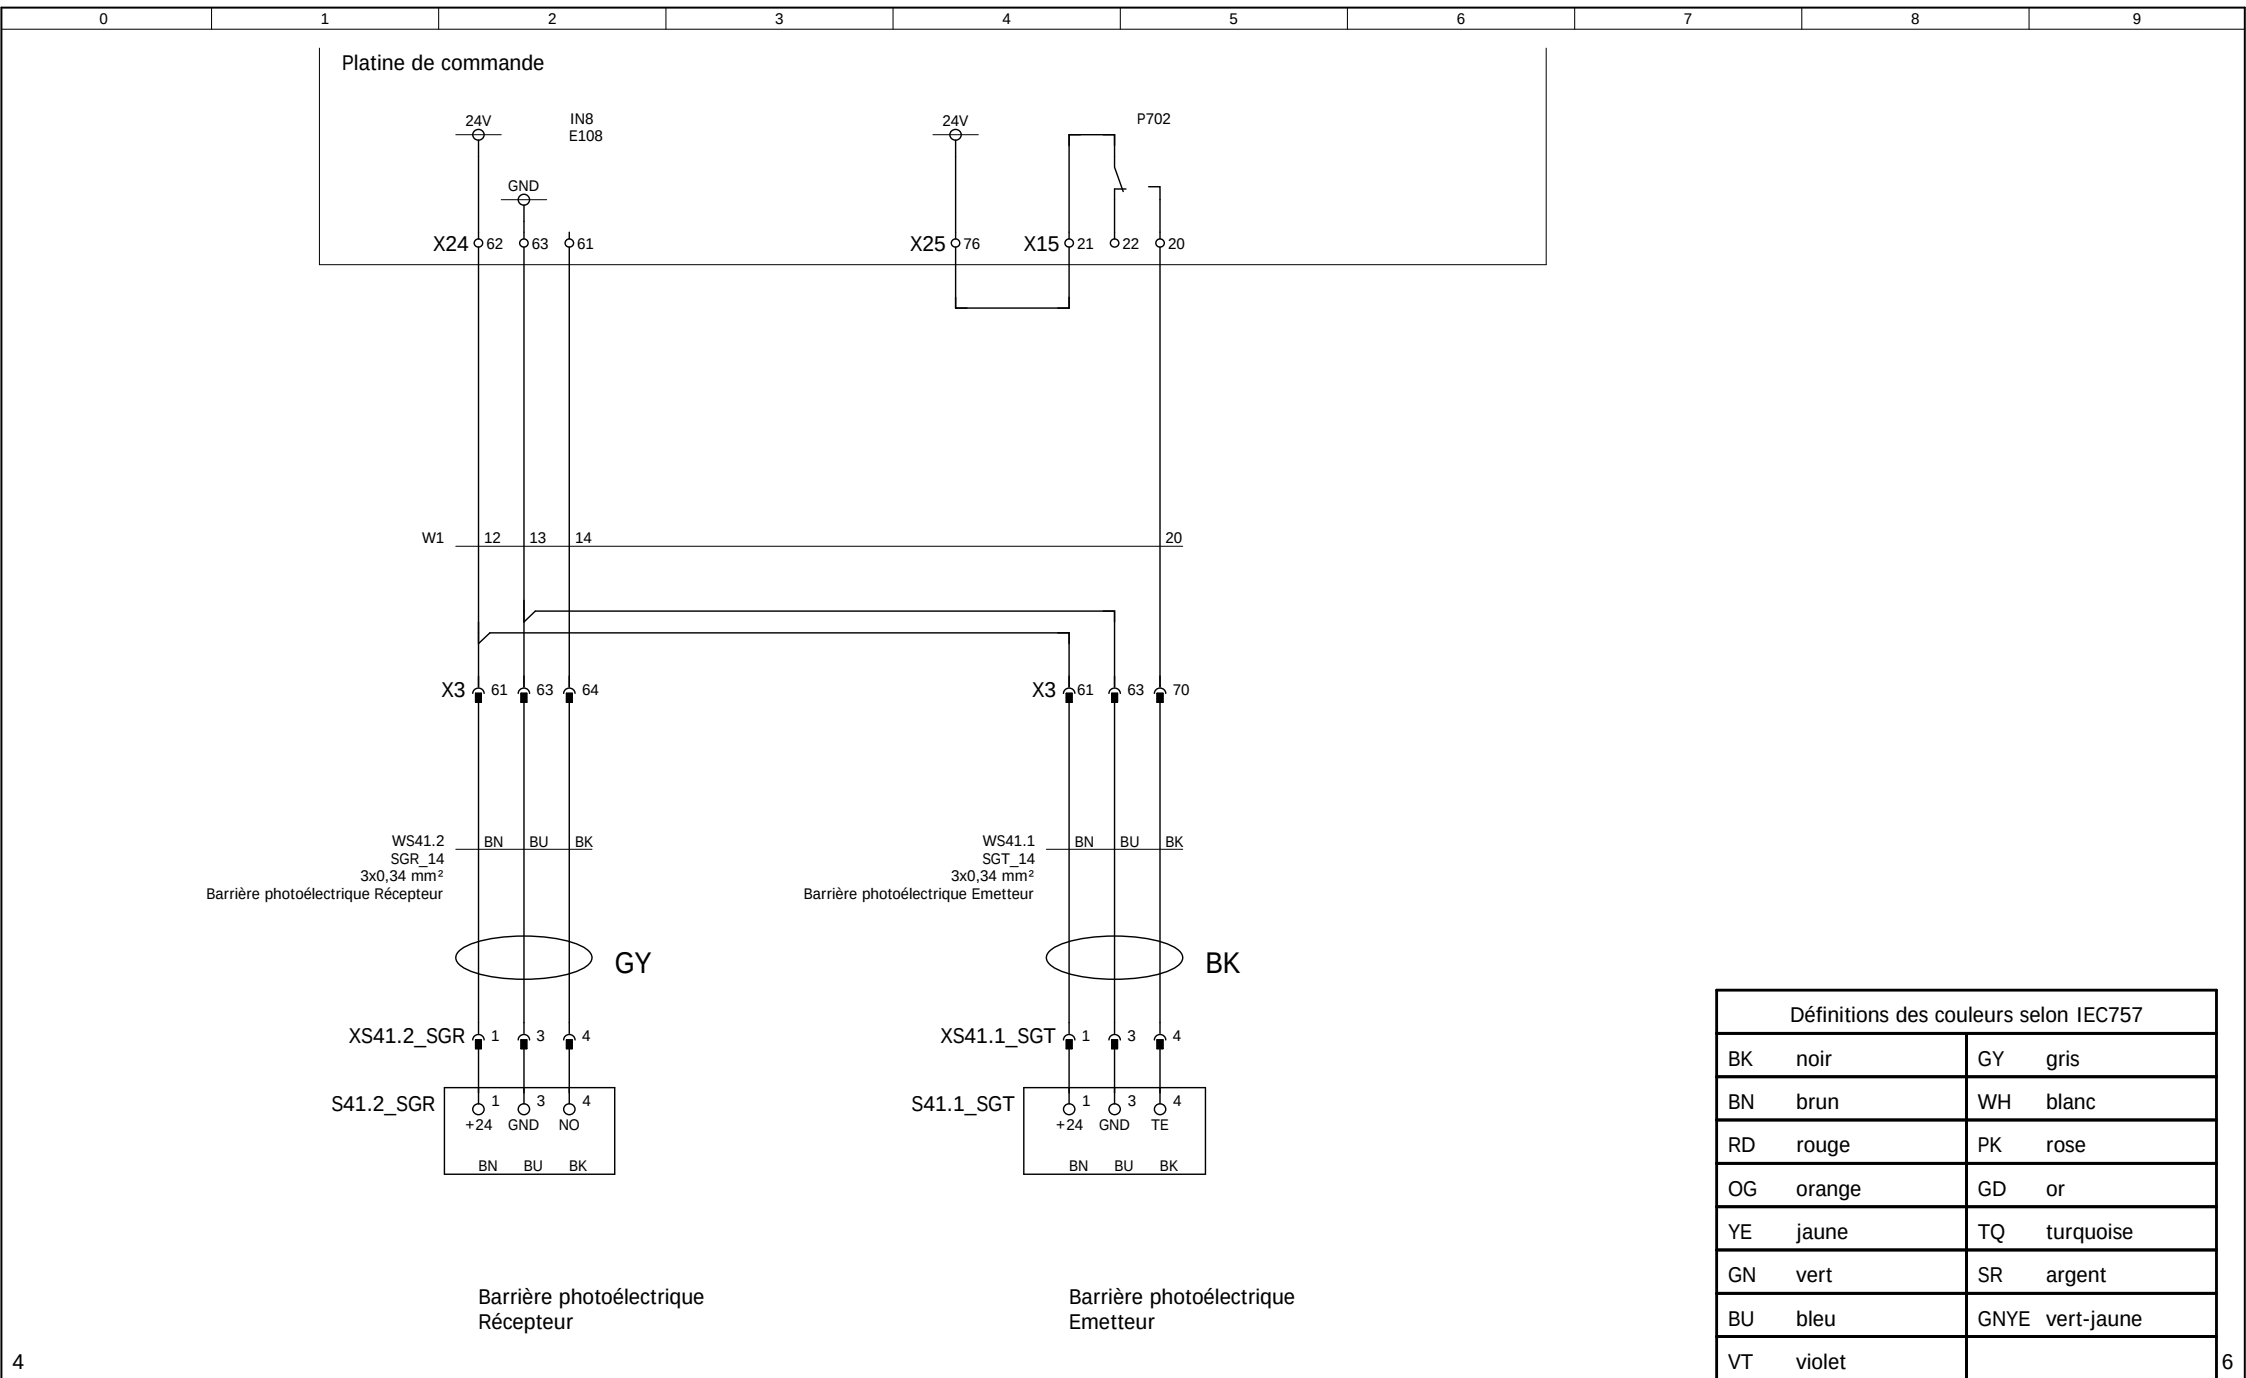


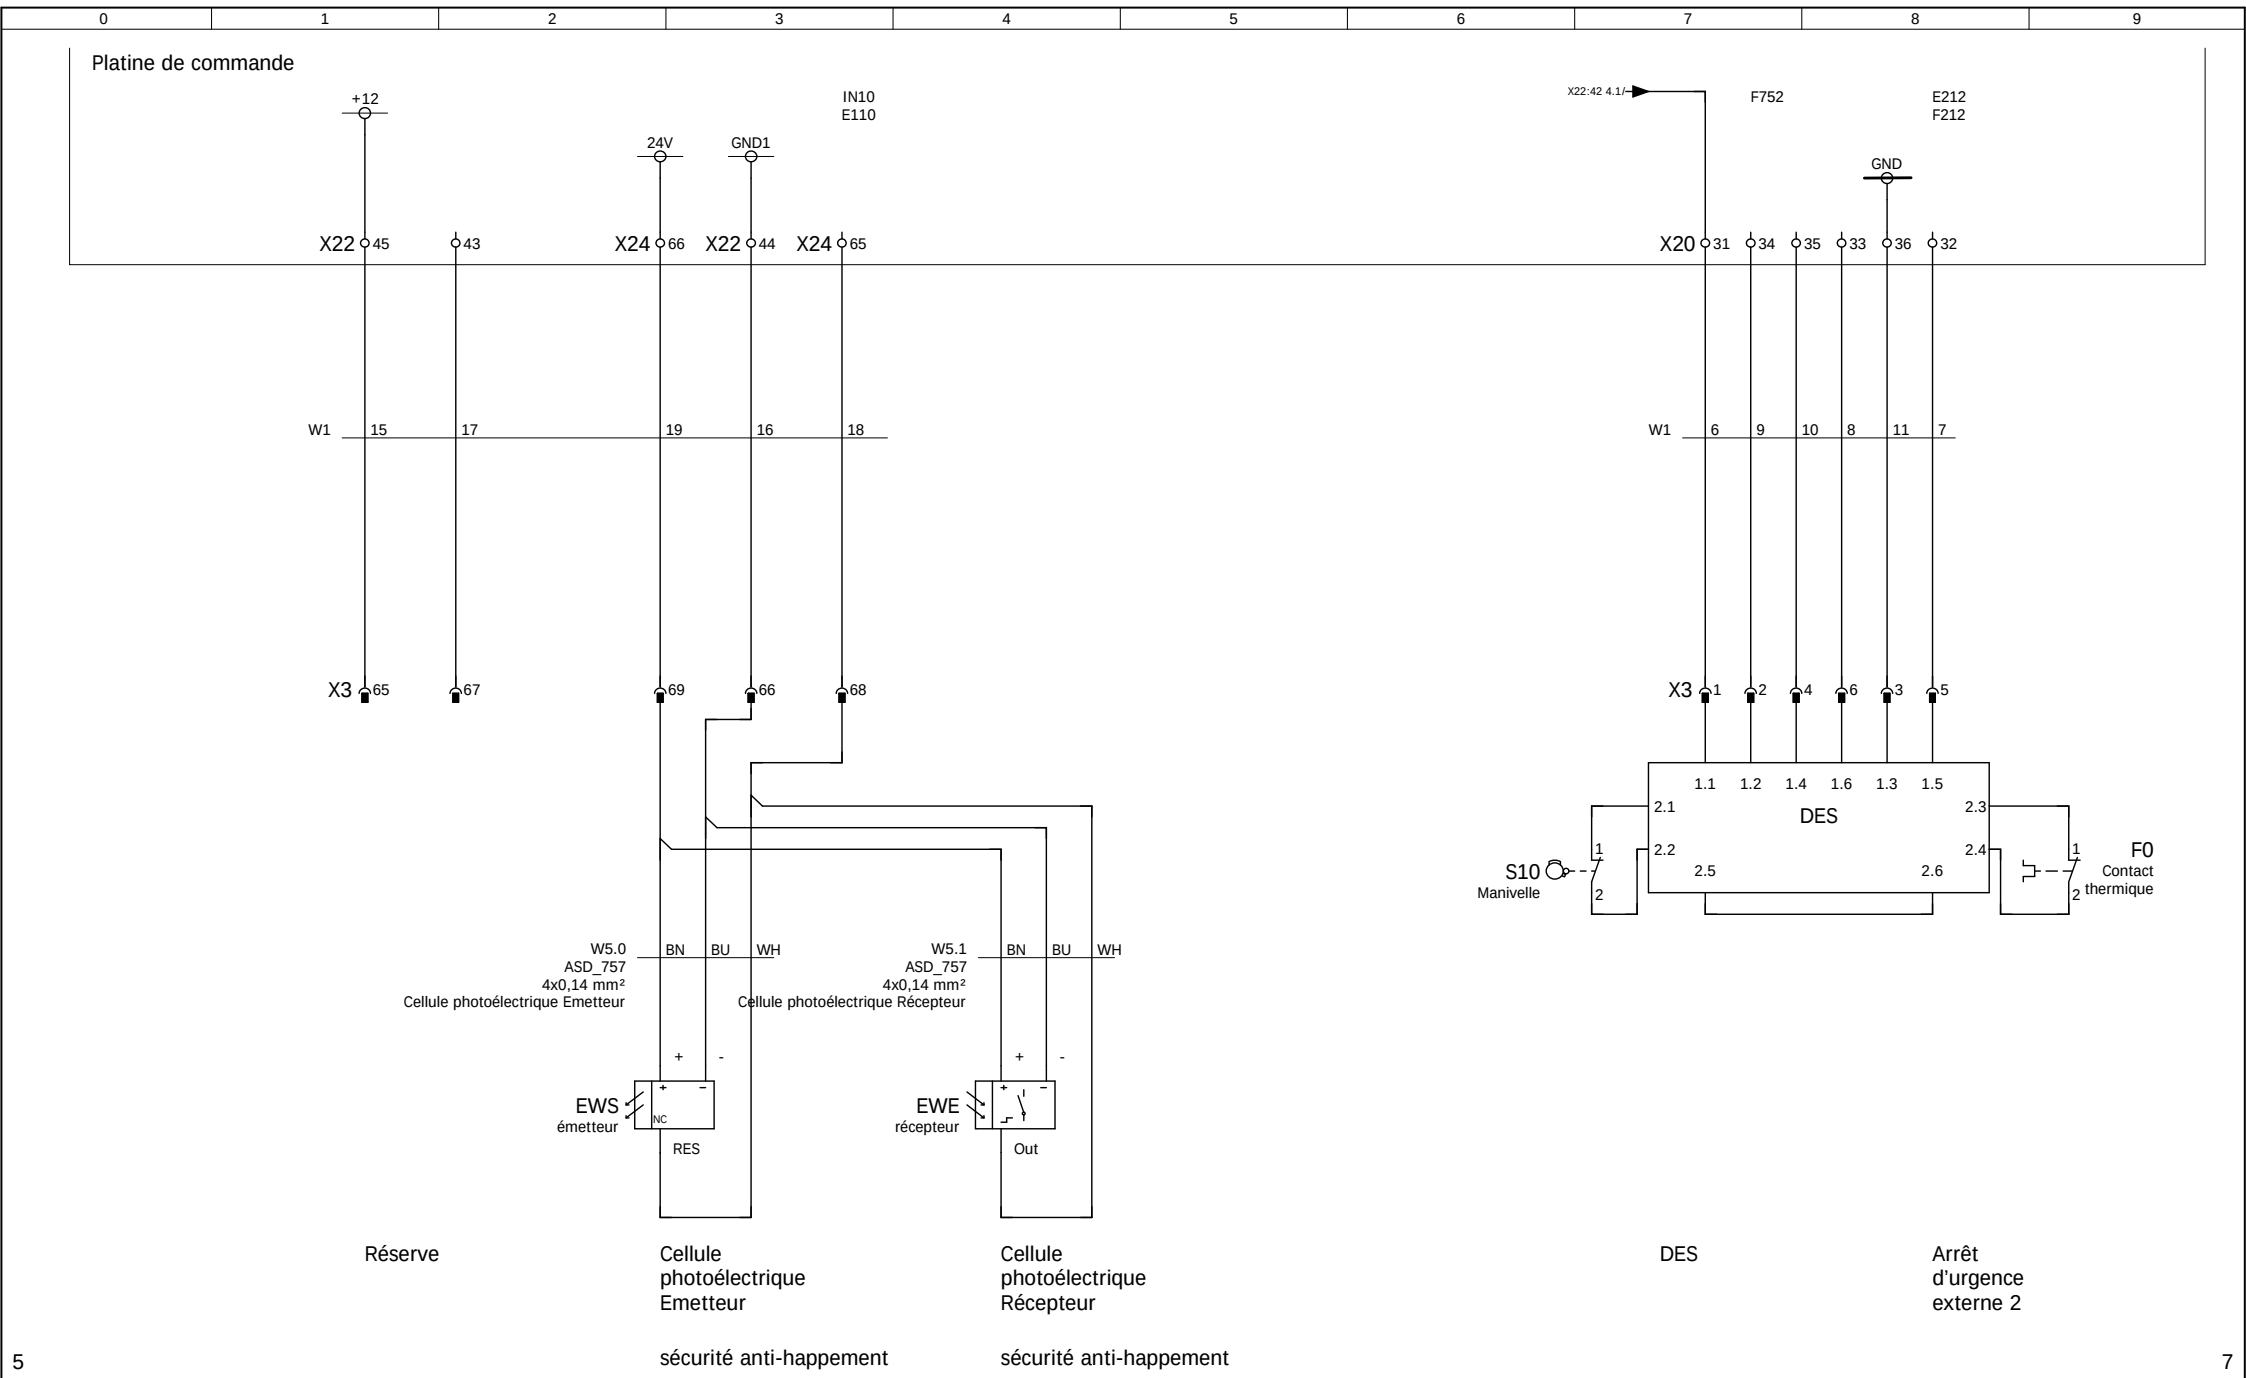

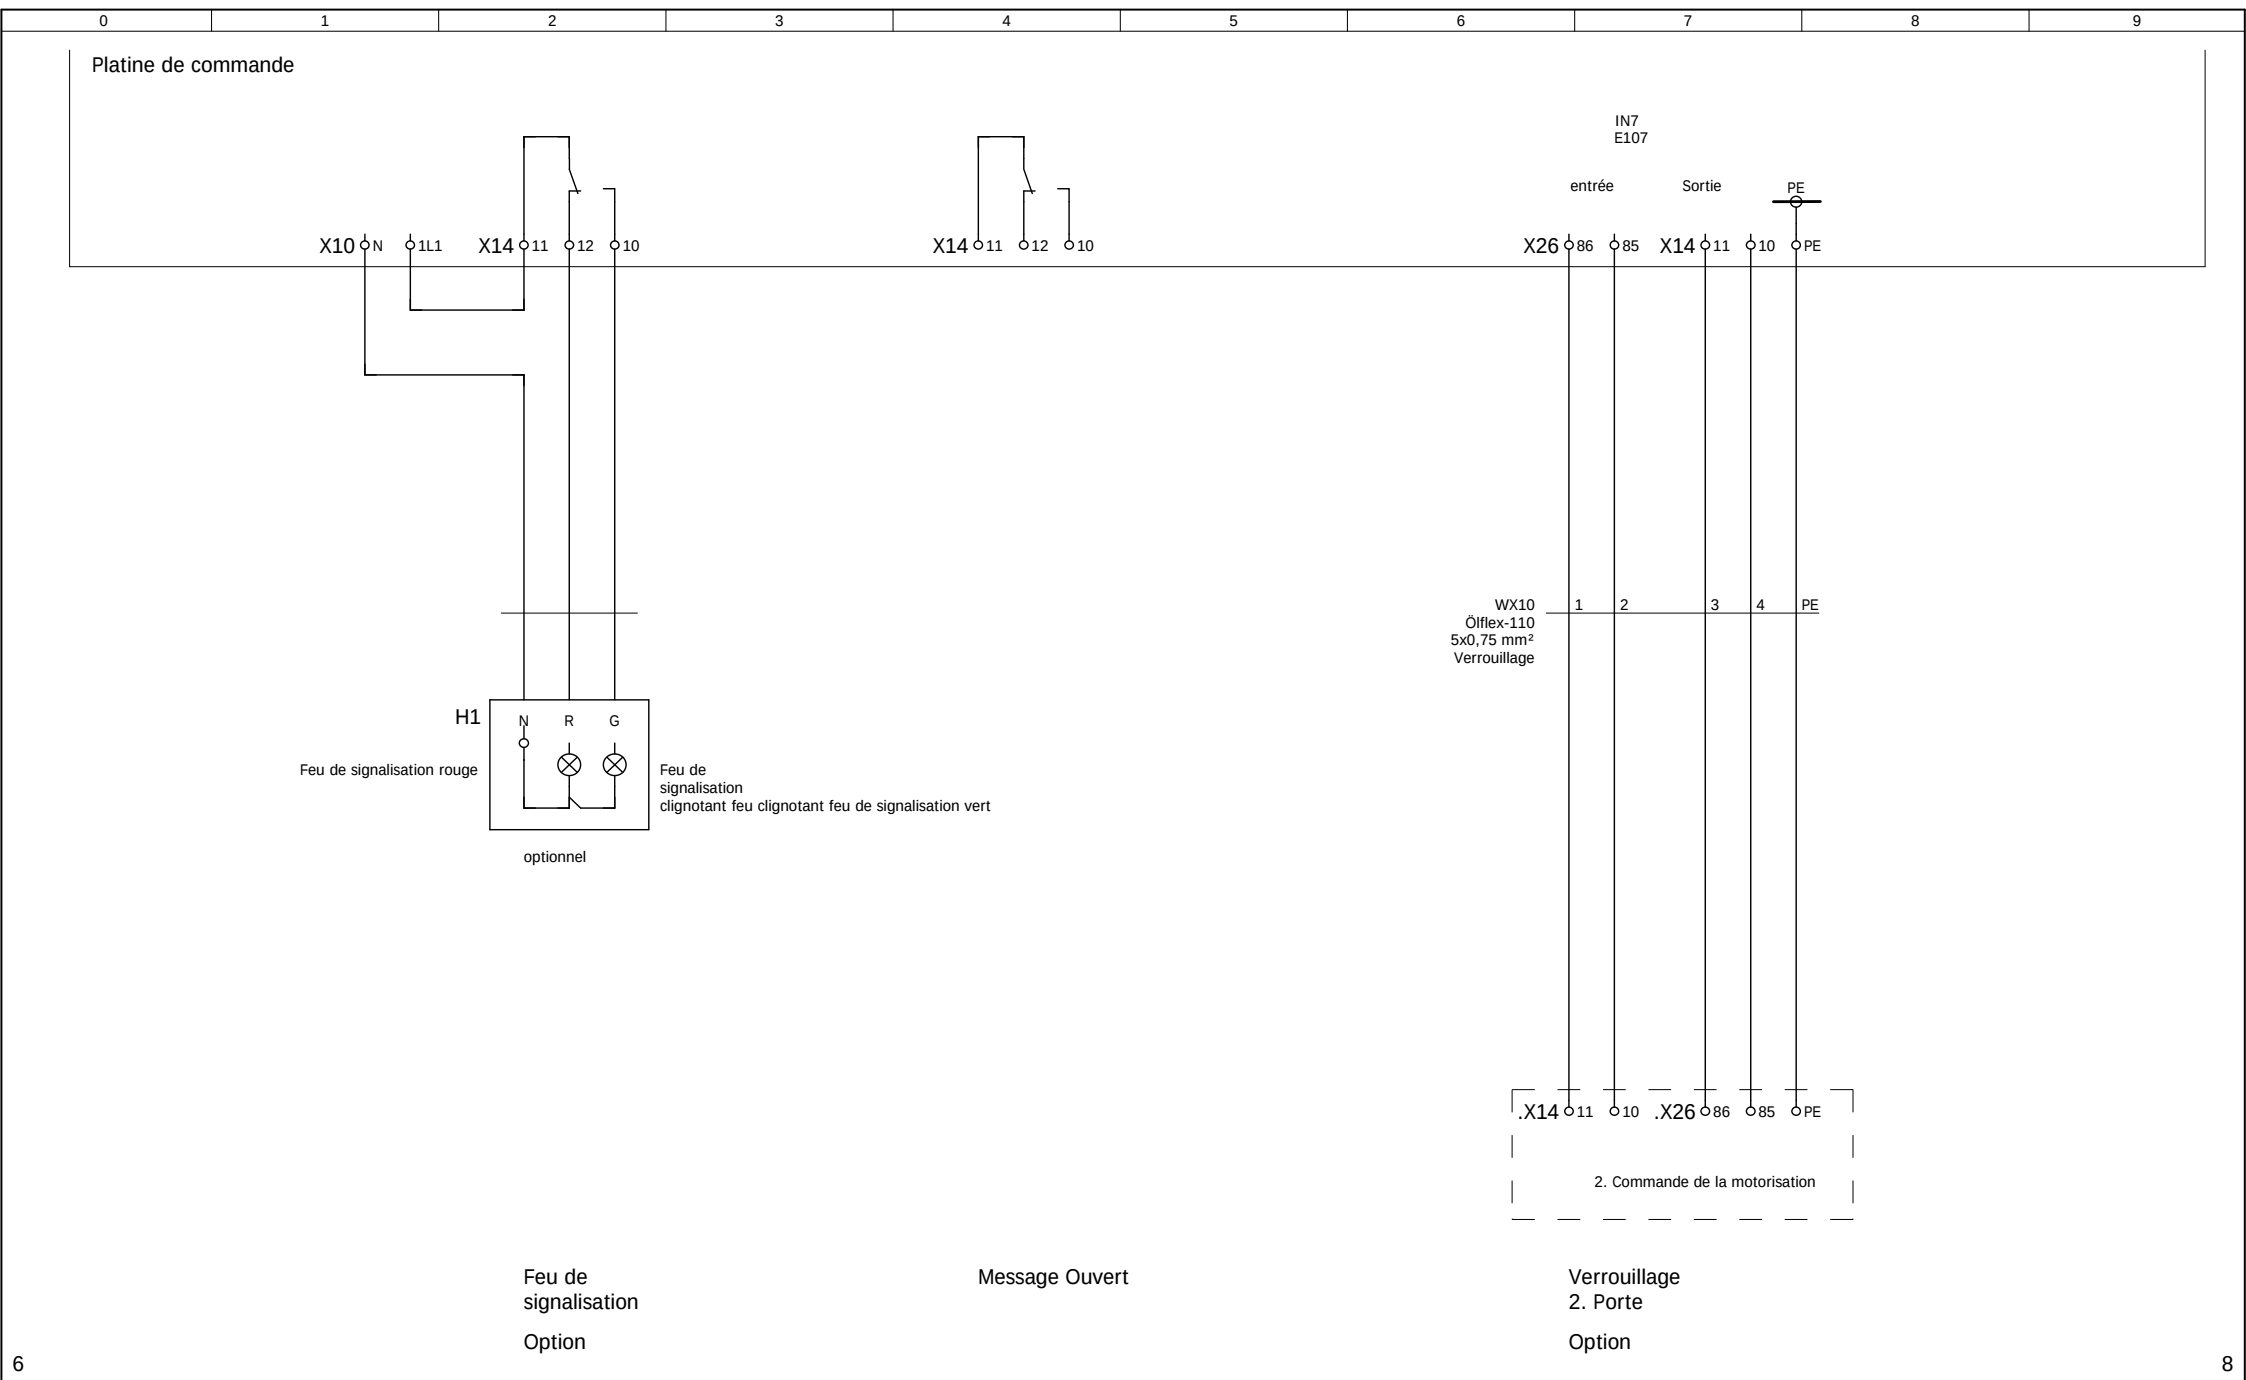

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


X3.1 Frein

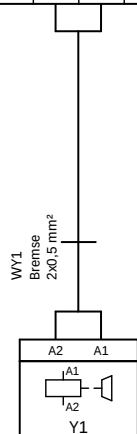[illegible]Frein
=


			Date	19.09.2014	AKE V 9012 L Stacking				Plan de raccordement des bornes X3.1			=	+	
			Bearb.	TW									Gesamt	Blatt
			Gepr.	19.09.2014 TW									18	9
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	H14-80						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


X22 module d'entrée

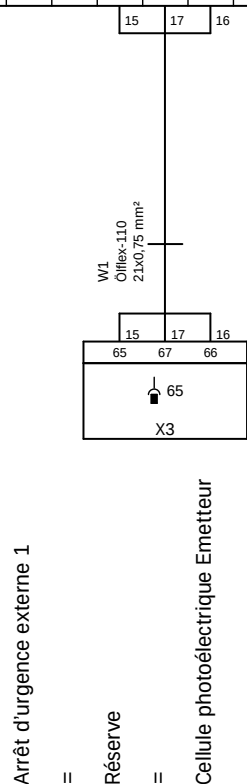[illegible]

			Date	19.09.2014	AKE V 9012 L Stacking				Plan de raccordement des bornes X22			=	+		
			Bearb.	TW											
			Gepr.	19.09.2014 TW											
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H14-80	Gesamt	18	Blatt	11	

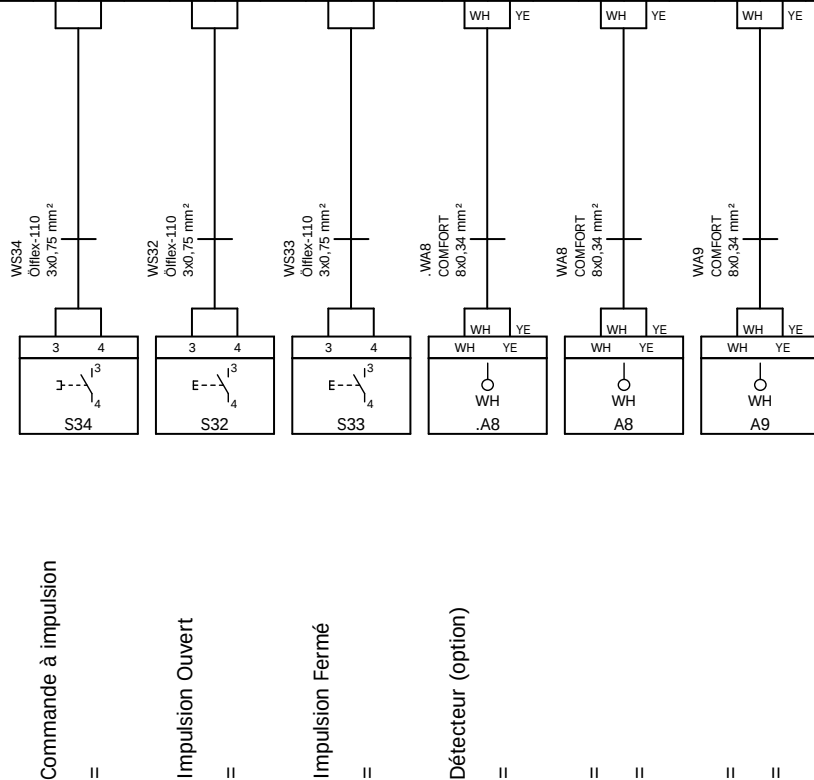[illegible]

			Date	19.09.2014	AKE V 9012 L Stacking				Plan de raccordement des bornes X23			=	+	
			Bearb.	TW									Gesamt	Blatt
			Gepr.	19.09.2014 TW									18	12
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	H14-80						

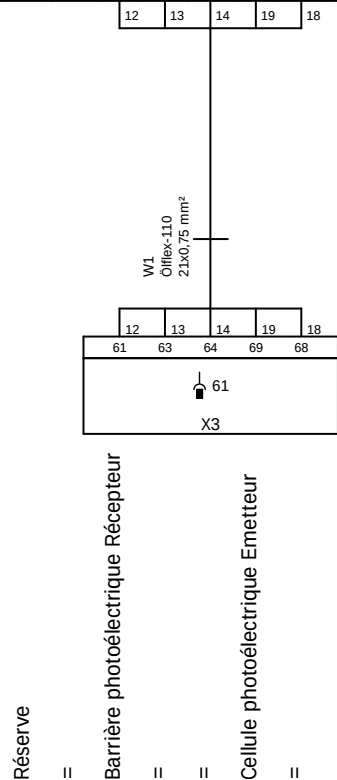[illegible]


			Date	19.09.2014	AKE V 9012 L Stacking				Plan de raccordement des bornes X24			=	+	
			Bearb.	TW									Gesamt	Blatt
			Gepr.	19.09.2014 TW										
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H14-80		18	13		

15

			Date	19.09.2014	AKE			Plan de raccordement des bornes X25			=	+	
			Bearb.	TW	V 9012 L Stacking								
			Gepr.	19.09.2014 TW									
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H14-80	Gesamt	18	Blatt	14

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


X26 module d'entrée

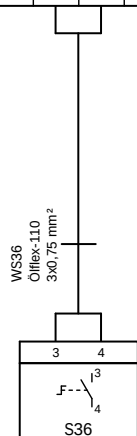[illegible]

Arrêt intermédiaire

			Date	19.09.2014	AKE V 9012 L Stacking				Plan de raccordement des bornes X26			=	+		
			Bearb.	TW											
			Gepr.	19.09.2014 TW											
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			H14-80	Gesamt	18	Blatt	15	

Boîte de fins de course

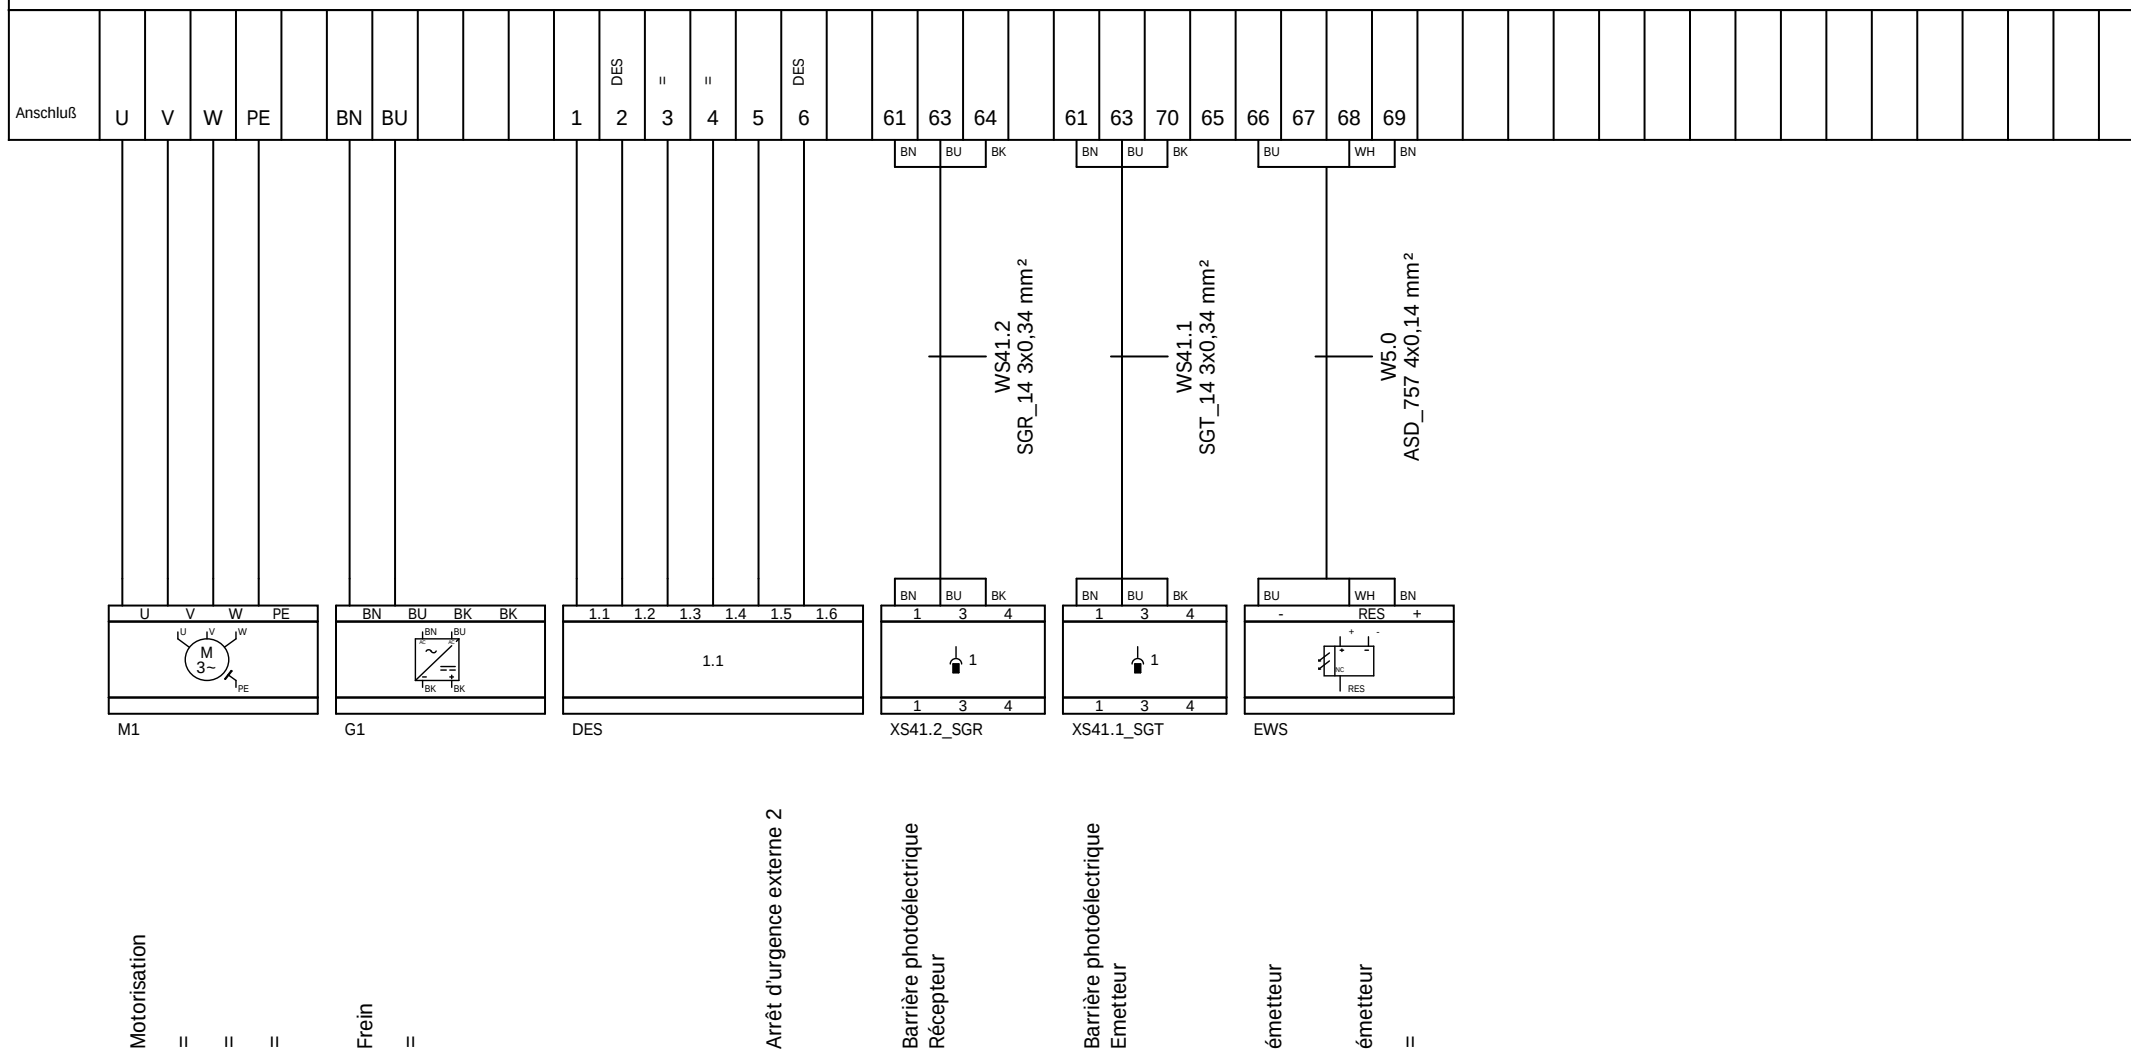

18

Liste des pièces

SEU0002D.F01 / LIE / 22.11.2012

DENOMINATION POSITION SCHEMA ELECTRIQUE	MENGE ME	DESIGNATION	NUMERO DE TYPE COMMANDE	FABRICANT FOURNISSEUR	NUMERO D'ARTICLE	POS.
A1 3.1	1	Torsteuerung	TST WU-C	Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	011800 157240	
A8 8.4	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	Seuster KG Seuster KG	014862 4990602	
A9 8.7	1	Radar & Präsenzmelder	COMFORT	Seuster KG Seuster KG	014862 4990602	
CEE 3.2	1	CEE-Stecker, 400V, 16A, 5pol, IP44, 6h	13A	Mennekkes Elektrotechnik GmbH Lubin & Hiller	010018	
DES 6.7	1	Digitaler Endschalter DES	DES	Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik	010681 158155	
EWS 6.2	1	Lichtschranke	EWS/EWE	Witt Sensorik Witt Sensorik	010073 157344	
G1 3.7	1	Bremsgleichrichter	EGR2	Gesellschaft für Antriebstechnik Gesellschaft für Antriebstechnik	013341 159221	
H1 7.2	1	Ampelgehäuse LED 230VAC rot/grün	637537	Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Antriebstechnik	800280 637537	
Q1 3.2	1	Hauptschalter Aufputz 3plg 25A	VCF0GE	Schneider Electric Schneider Electric	800200 159072	
Q1 3.2	1	Neutralleiter-Modul für Hauptschalter	VZ11	Schneider Electric Schneider Electric	800281 306737	
S7 4.0	1	Not-Aus Taster	XB7ES542P	Schneider Electric Schneider Electric	011440 157299	
S7 4.0	1	Not-Aus Schild	ZBY9230	Schneider Electric Schneider Electric	011442 157723	
S41.1_SGT 5.4	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 sw	SGT_14 CAB KV 3412 PVC-BK S 15	Seuster KG Seuster KG	800479 4990760	
S41.2_SGR 5.2	1	Lichtgitter TypT F L2715	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800474 4990756	
S41.2_SGR 5.2	1	Lichtgitter TypT F L2355	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800475 4990757	
S41.2_SGR 5.2	1	Lichtgitter TypT F L1985	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800476 4990758	
S41.2_SGR 5.2	1	Lichtgitter TypT F L1615	SGR / SGT 14 Set SG14	Seuster KG Seuster KG	800477 4990761	
S41.2_SGR 5.2	1	Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 gr	SGR-14 CAB KV 3412 PVC-GY S 15	Seuster KG Seuster KG	800478 4990759	
SF 4.8	1	Folientastatur TST WU-C		Feig Electronic GmbH Feig Electronic GmbH	015289 306815	

			Date	19.09.2014	AKE				Liste des pièces			=	+
			Bearb.	TW	V 9012 L Stacking							Gesamt	Blatt
			Gepr.	19.09.2014 TW						H14-80		18	18
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.						