

BK150FU
V2012

H28-197

Instructions de réglage schéma
électrique / de câblage

F

alimentation

Câble d'alimentation

Tension de commande

Année de construction

230/400V / 50Hz

min. 3x2,5mm²

24V DC

2008ff



Hörmann KG
Verkaufsgesellschaft
D-33803 Steinhagen


Sous réserve de modifications techniques!

			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen 		page de garde			=	+
			Bearb.	TW							
			Gepr.	21.08.2008						Gesamt	Blatt
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H28-197	16	1

			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen			index			=	+
			Bearb.	TW							Gesamt	Blatt
			Gepr.	21.08.2008								
derung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H28-197		16	

Les conditions de raccordement techniques, les extensions du EVU
responsables ainsi que les dispositions VDE doivent être observées

Le raccordement doit être effectué par un
électricien!

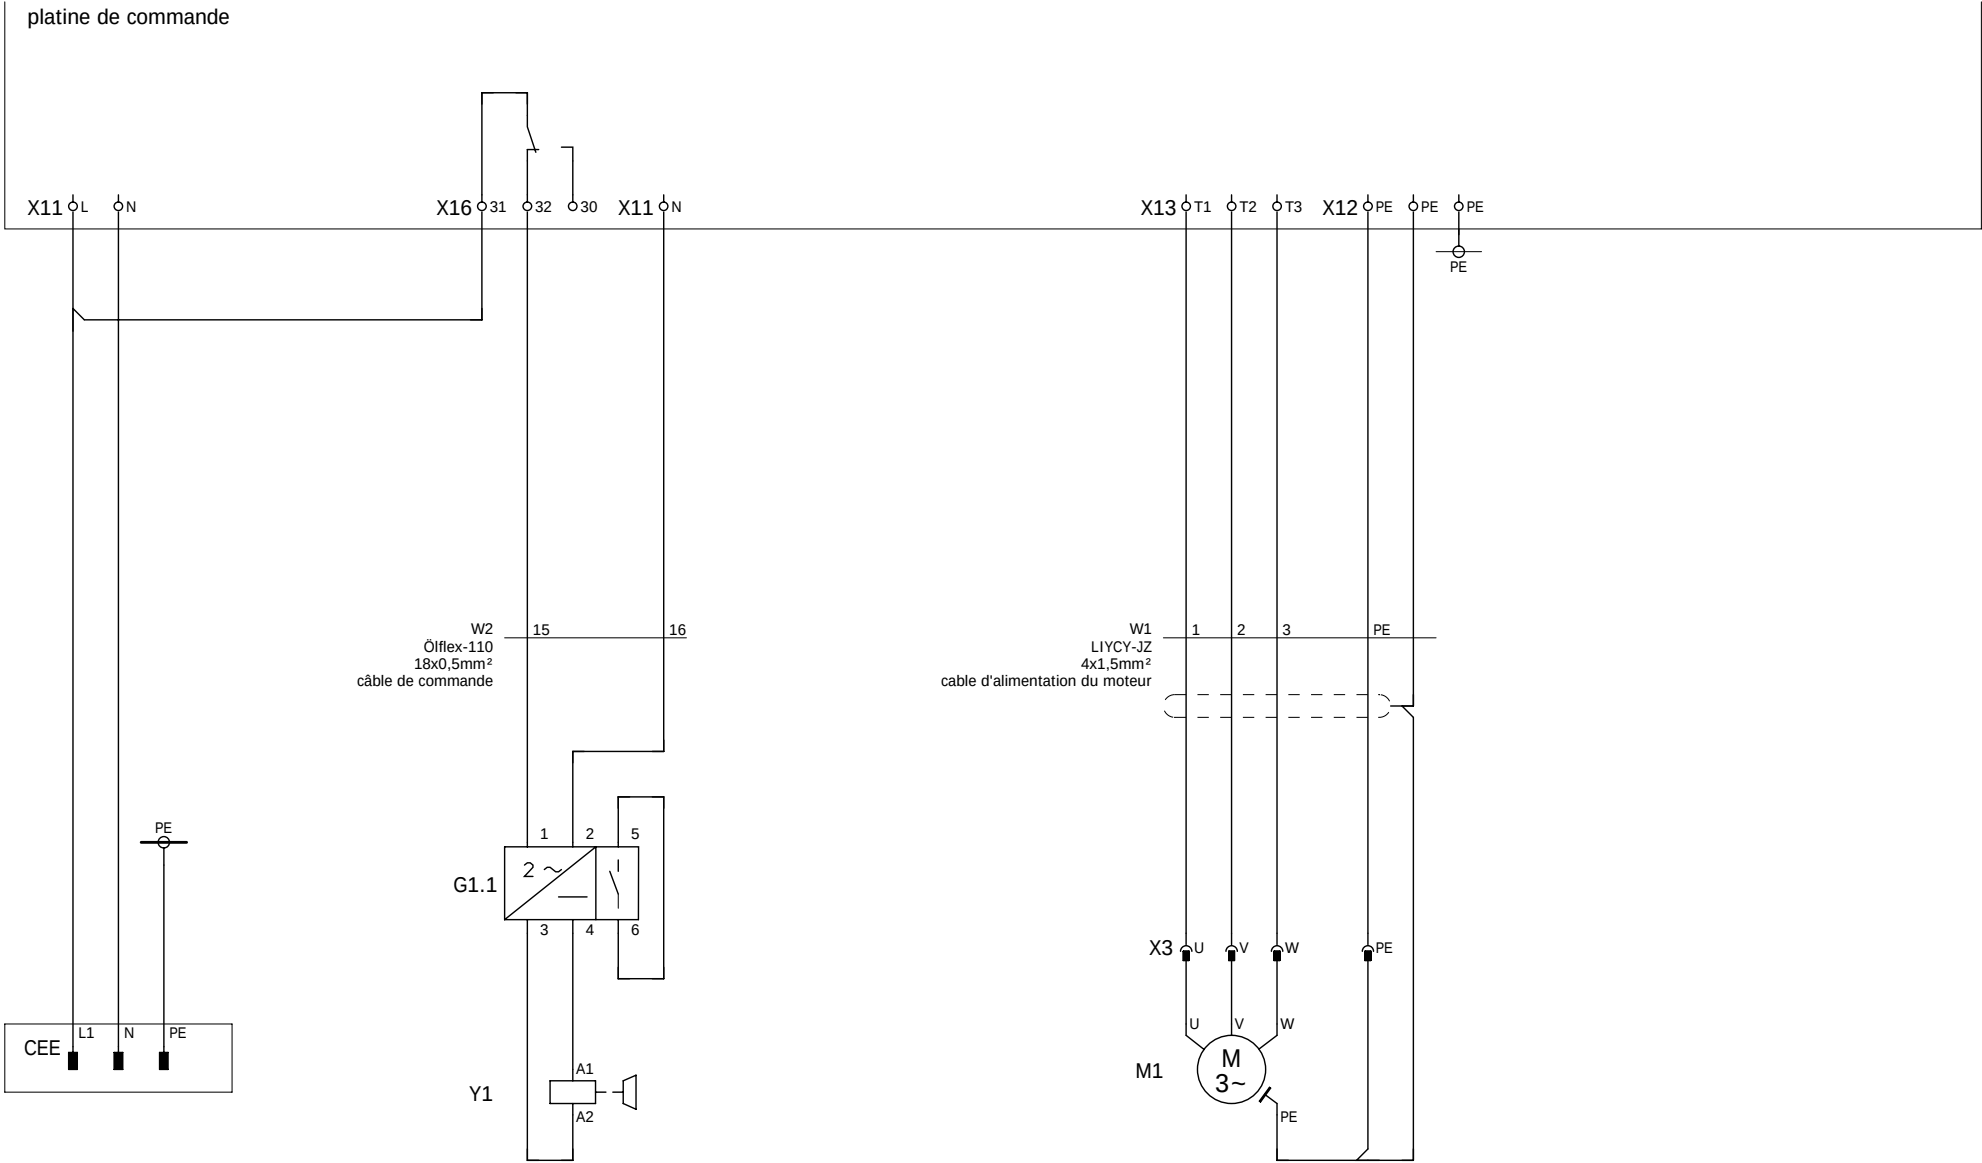


alimentation
230V/50Hz

câble d'alimentation:
3x2,5mm² fusible: 16

frein

moteur

2		A. H. H. H.		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		alimentation		=		+	
		Bearb. TW						Gesamt		Blatt	
		Gepr. 21.08.2008						H28-197		16	
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.					3

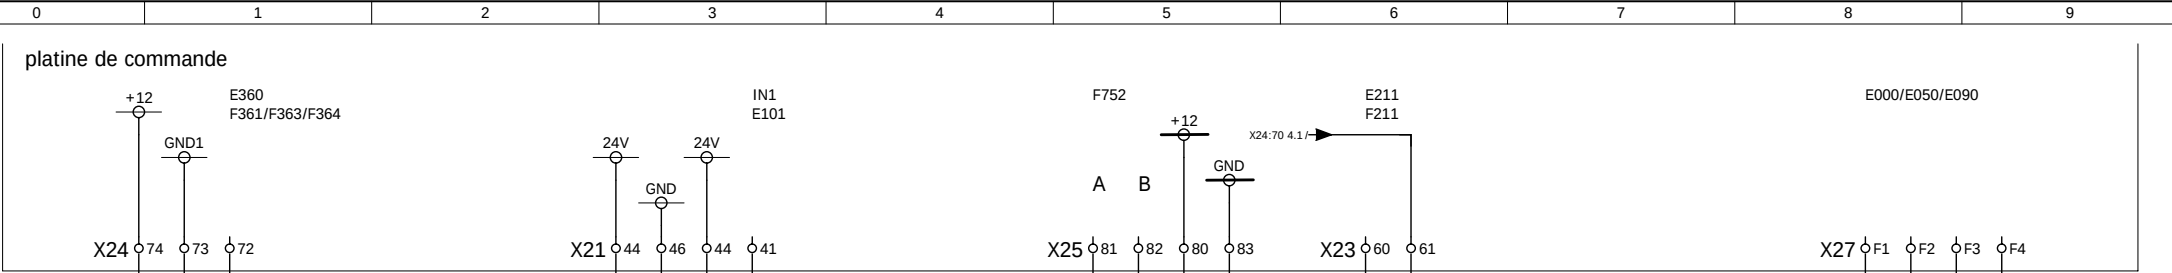

Rail de contact

Détecteur

DES

Arrêt d'urgence
externe 1


clavier à affleurement



option

Impulsion Ouverture

barre palpeuse


			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen		H28-197		=	+
			Bearb.	TW					Gesamt	Blatt
			Gepr.	21.08.2008					16	5
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.			

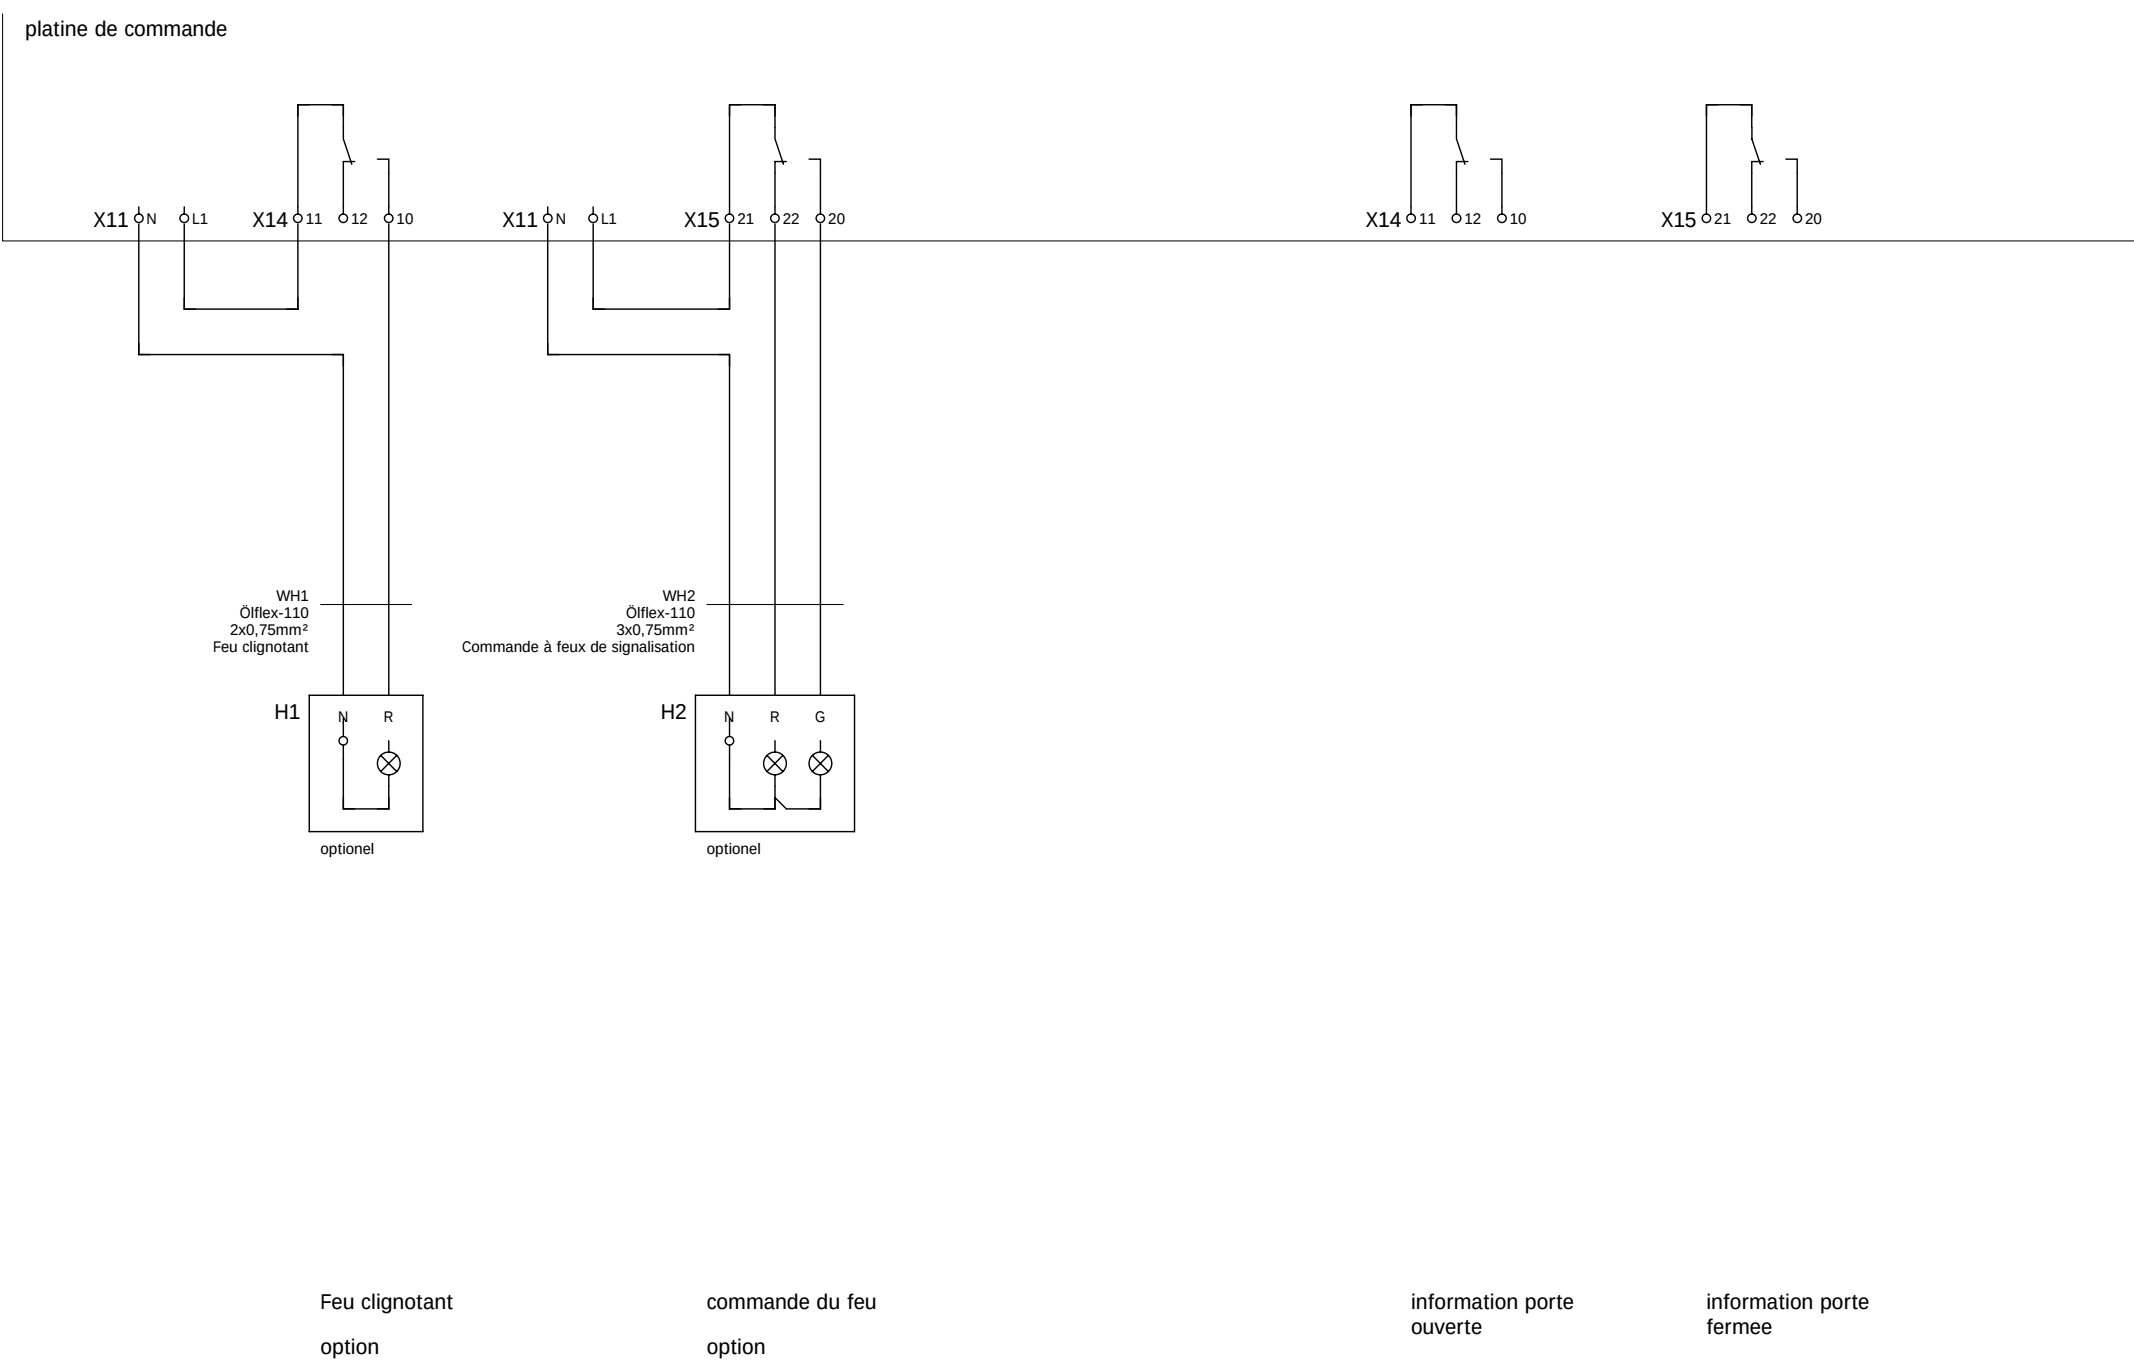

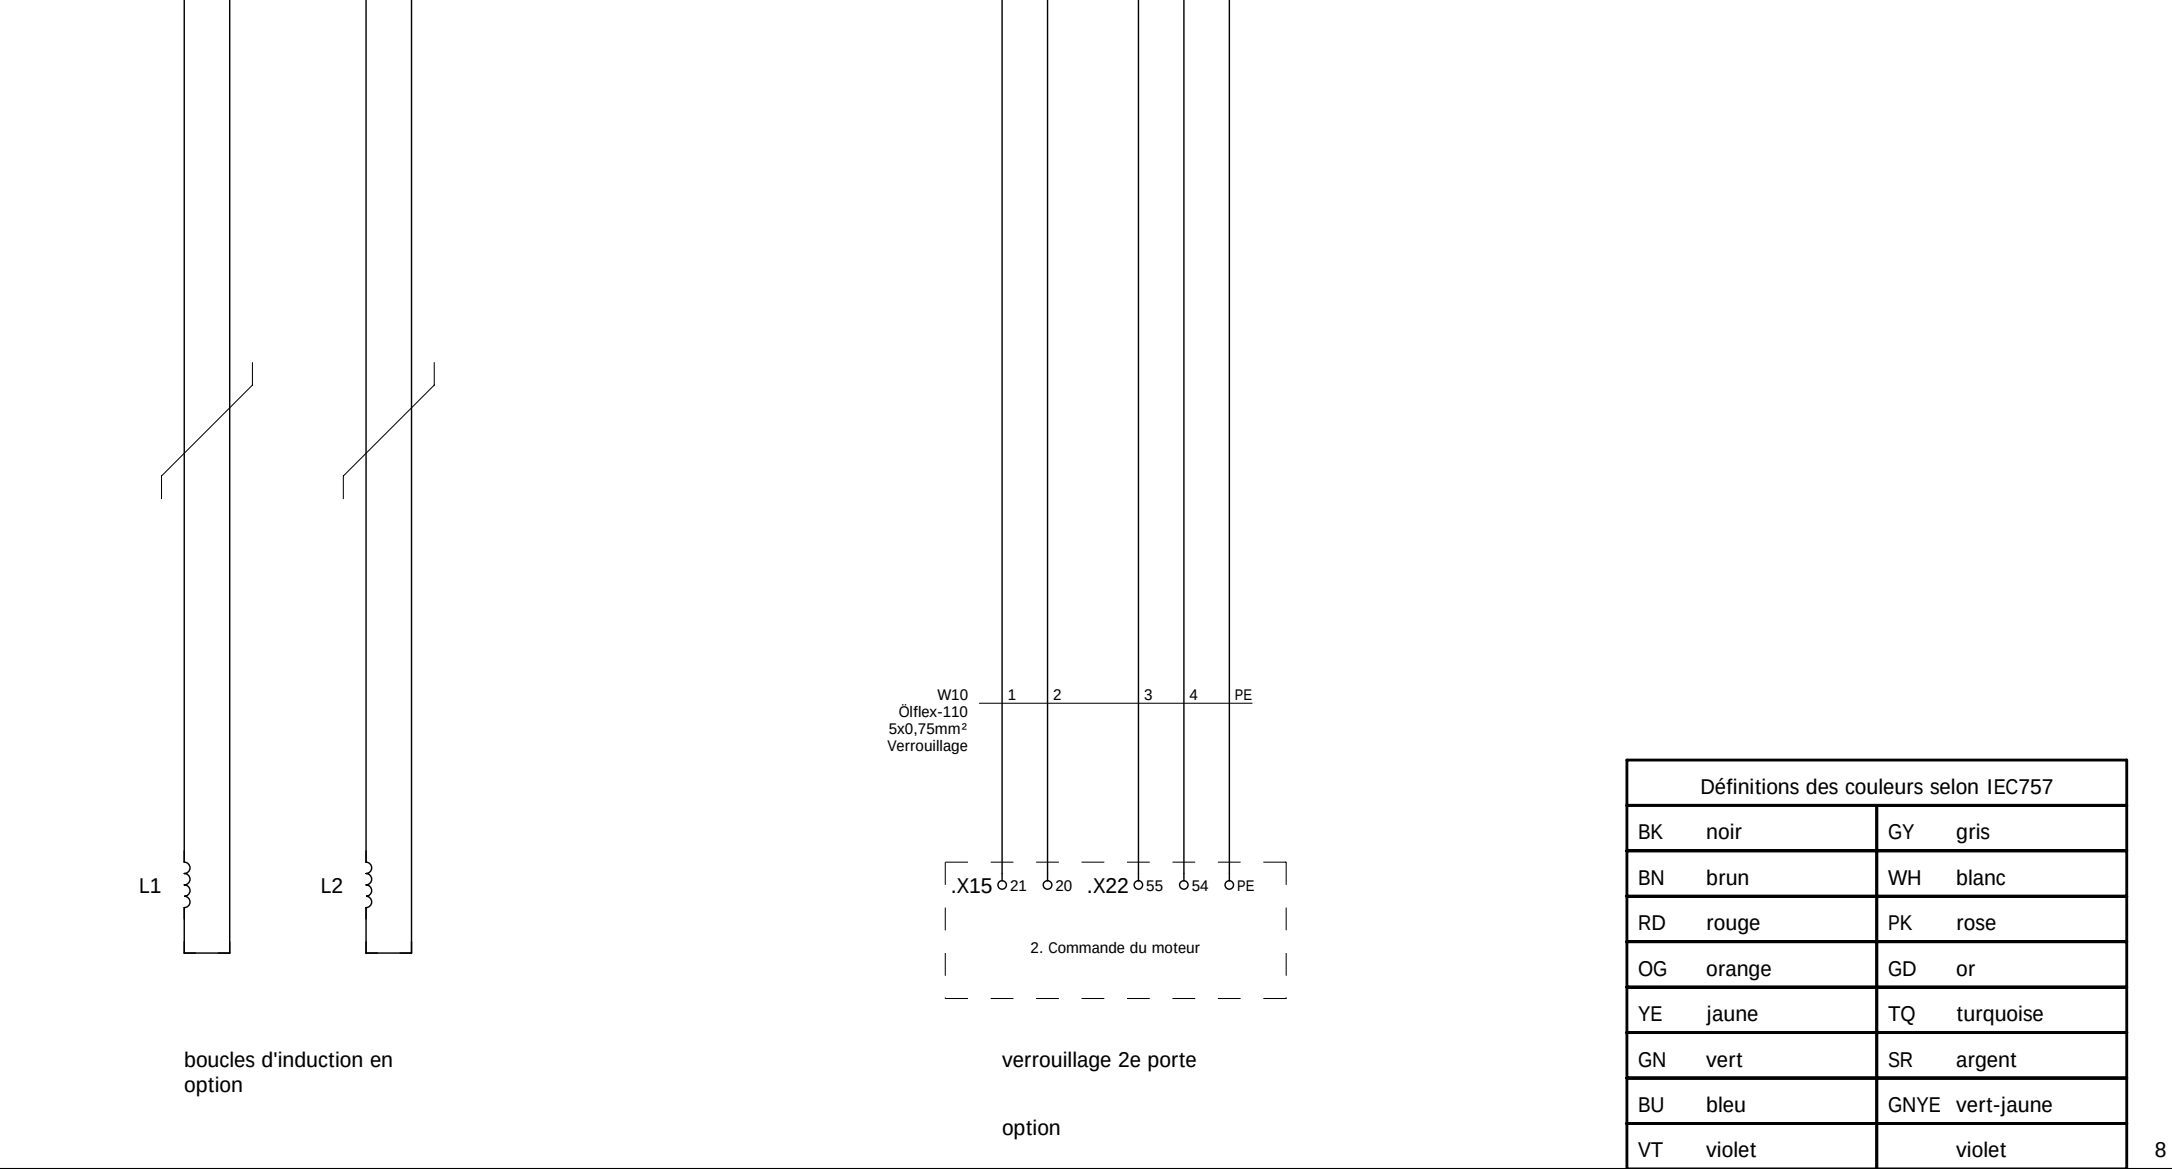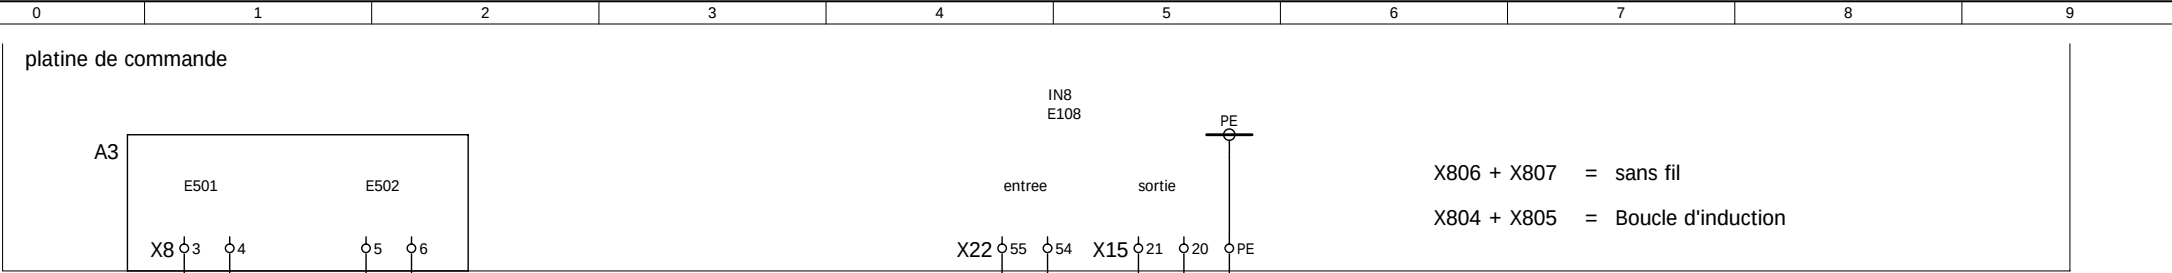

Définitions des couleurs selon IEC757			
BK	noir	GY	gris
BN	brun	WH	blanc
RD	rouge	PK	rose
OG	orange	GD	or
YE	jaune	TQ	turquoise
GN	vert	SR	argent
BU	bleu	GNYE	vert-jaune
VT	violet	violet	


X8 boucles d'induction

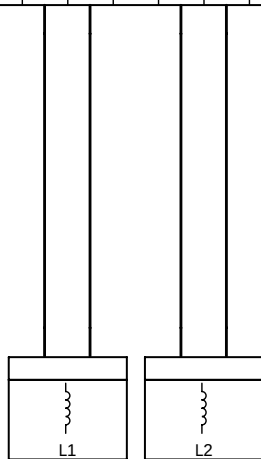[illegible]

==
en option
boucles d'induction

|| ||

X14 Message

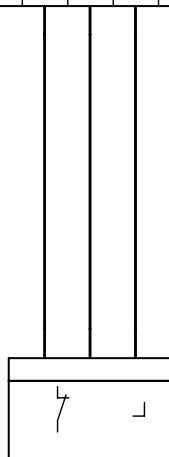[illegible]

information
porte ouverte
=
=

[illegible]
$$\inf_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}} \inf_{\mathbf{f} \in \mathcal{F}} =$$

13

			Datum		Hörmann KG Verkaufsgesellschaft D-33803 Steinhagen			Plan de raccordement des bornes X21			=	+
			Bearb.	TW							Gesamt	Blatt
			Gepr.	21.08.2008							16	12
Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		H28-197			



11

Impulsion Stop

11

Impulsion Fermeture

11

type
d'impulsion

5 11

Détecteur

Impulsion Ouverture

II

11

deuxieme cellule
(en option)

也。

X22

[illegible]

7	8	9
---	---	---

W2
Ölflex-110
18x0,5mm²

7 8 9
61 63 64
61
X3

Barrière photoélectrique Emetteur

verrouillage
en UE
=

la temporisation de la suppression de

reserve

11

11

11

11



|| || ||

Arrêt d'urgence externe 1

Barrière photoélectrique
Emetteur

cellule receptrice

Barrière photoélectrique
Emetteur

cellule receptrice



